


Metodo tradizionali




Data Center facilities

Circuiti di distribuzione del condizionamento

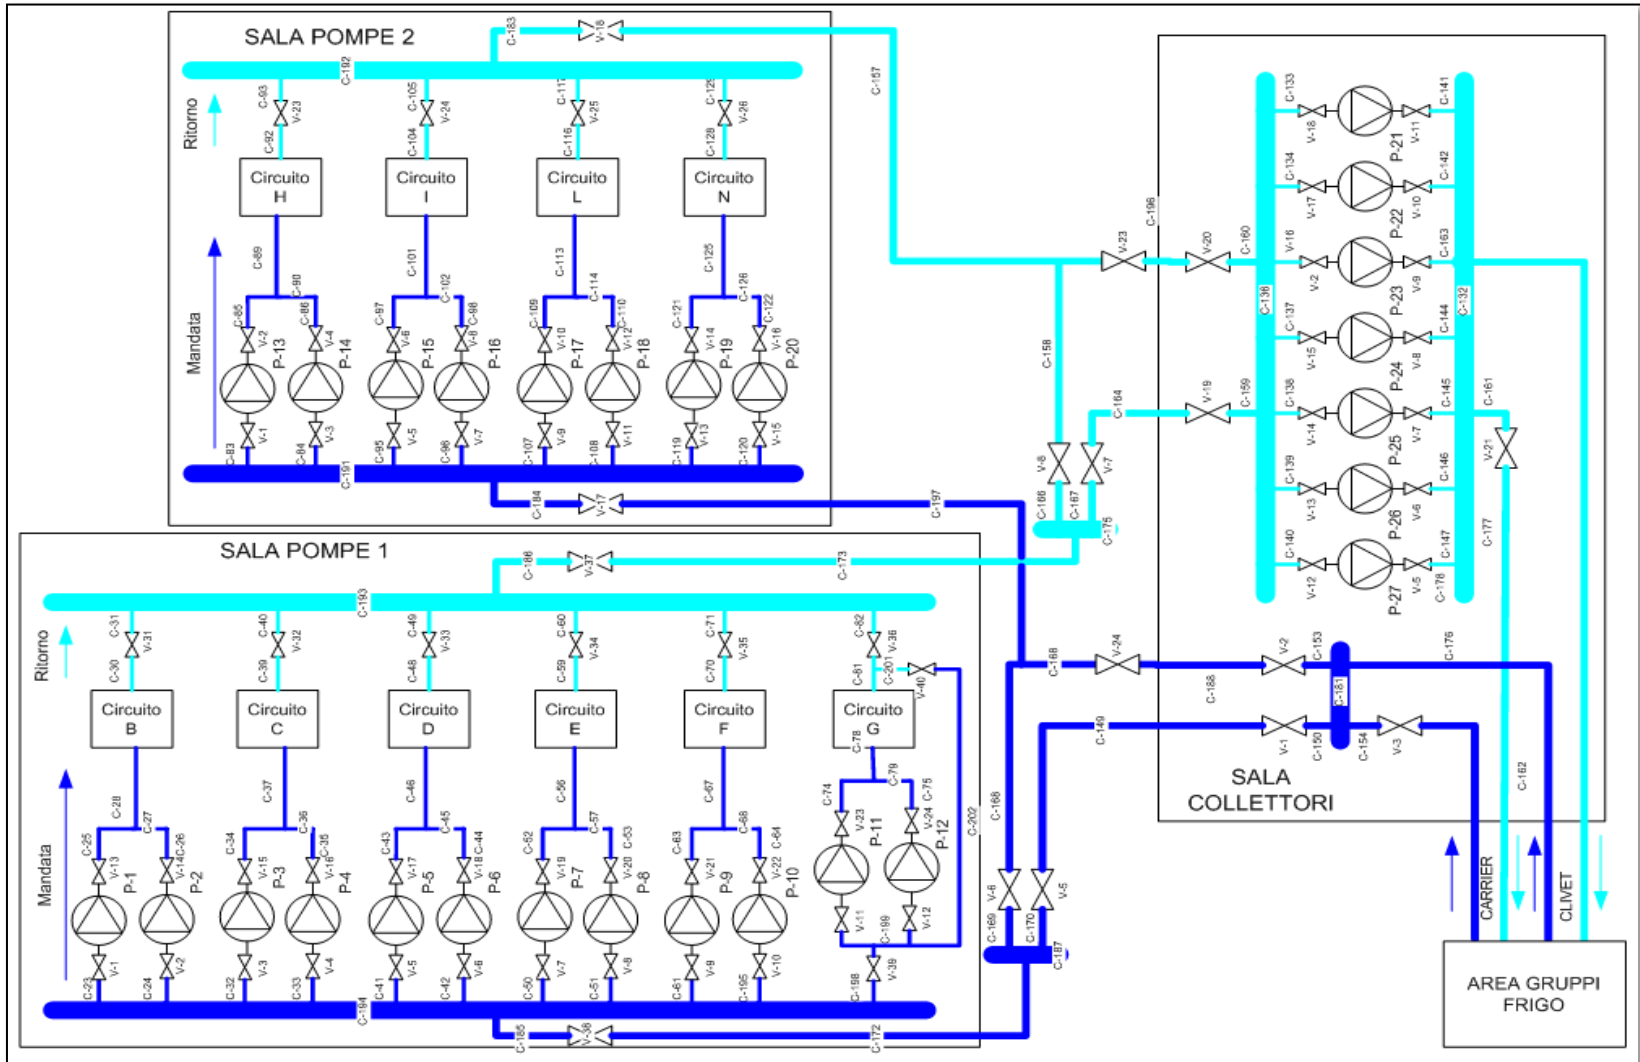


Data Center facilities


distribuzione elettrica

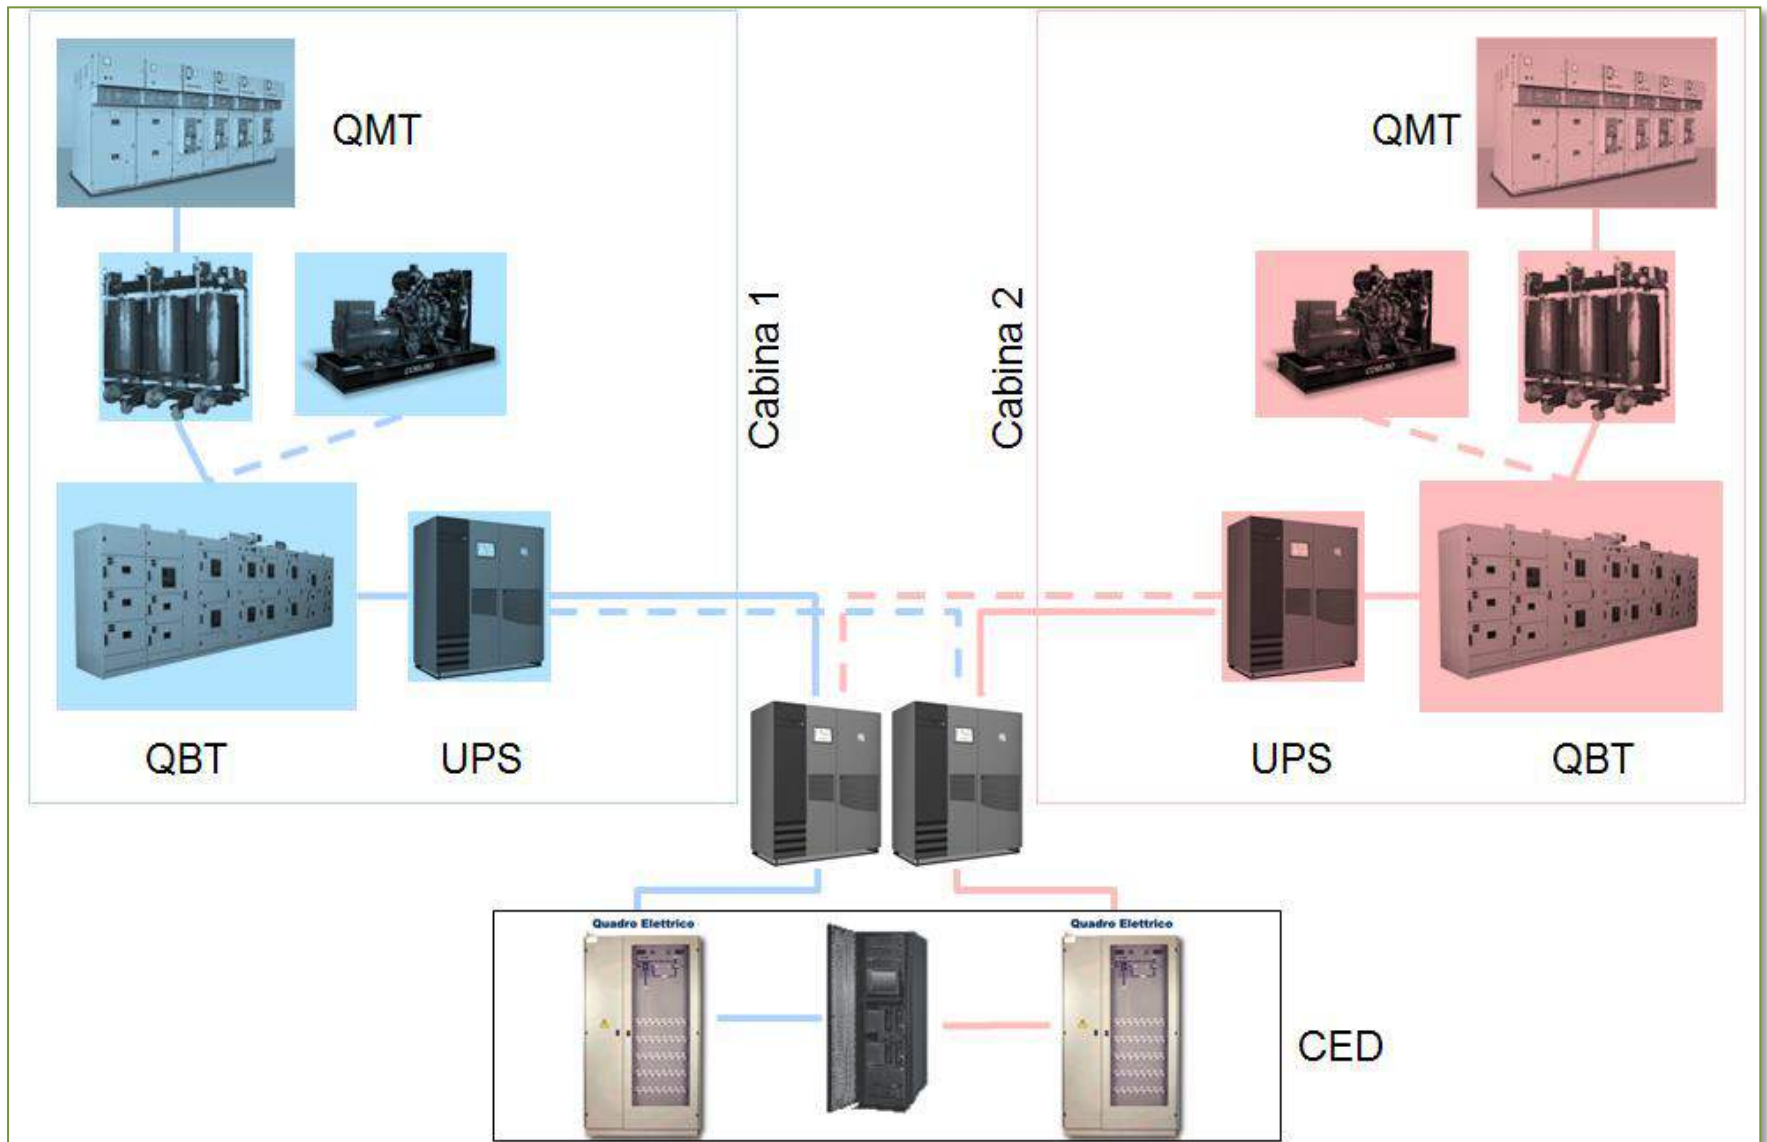

Impianti: conoscere per migliorare

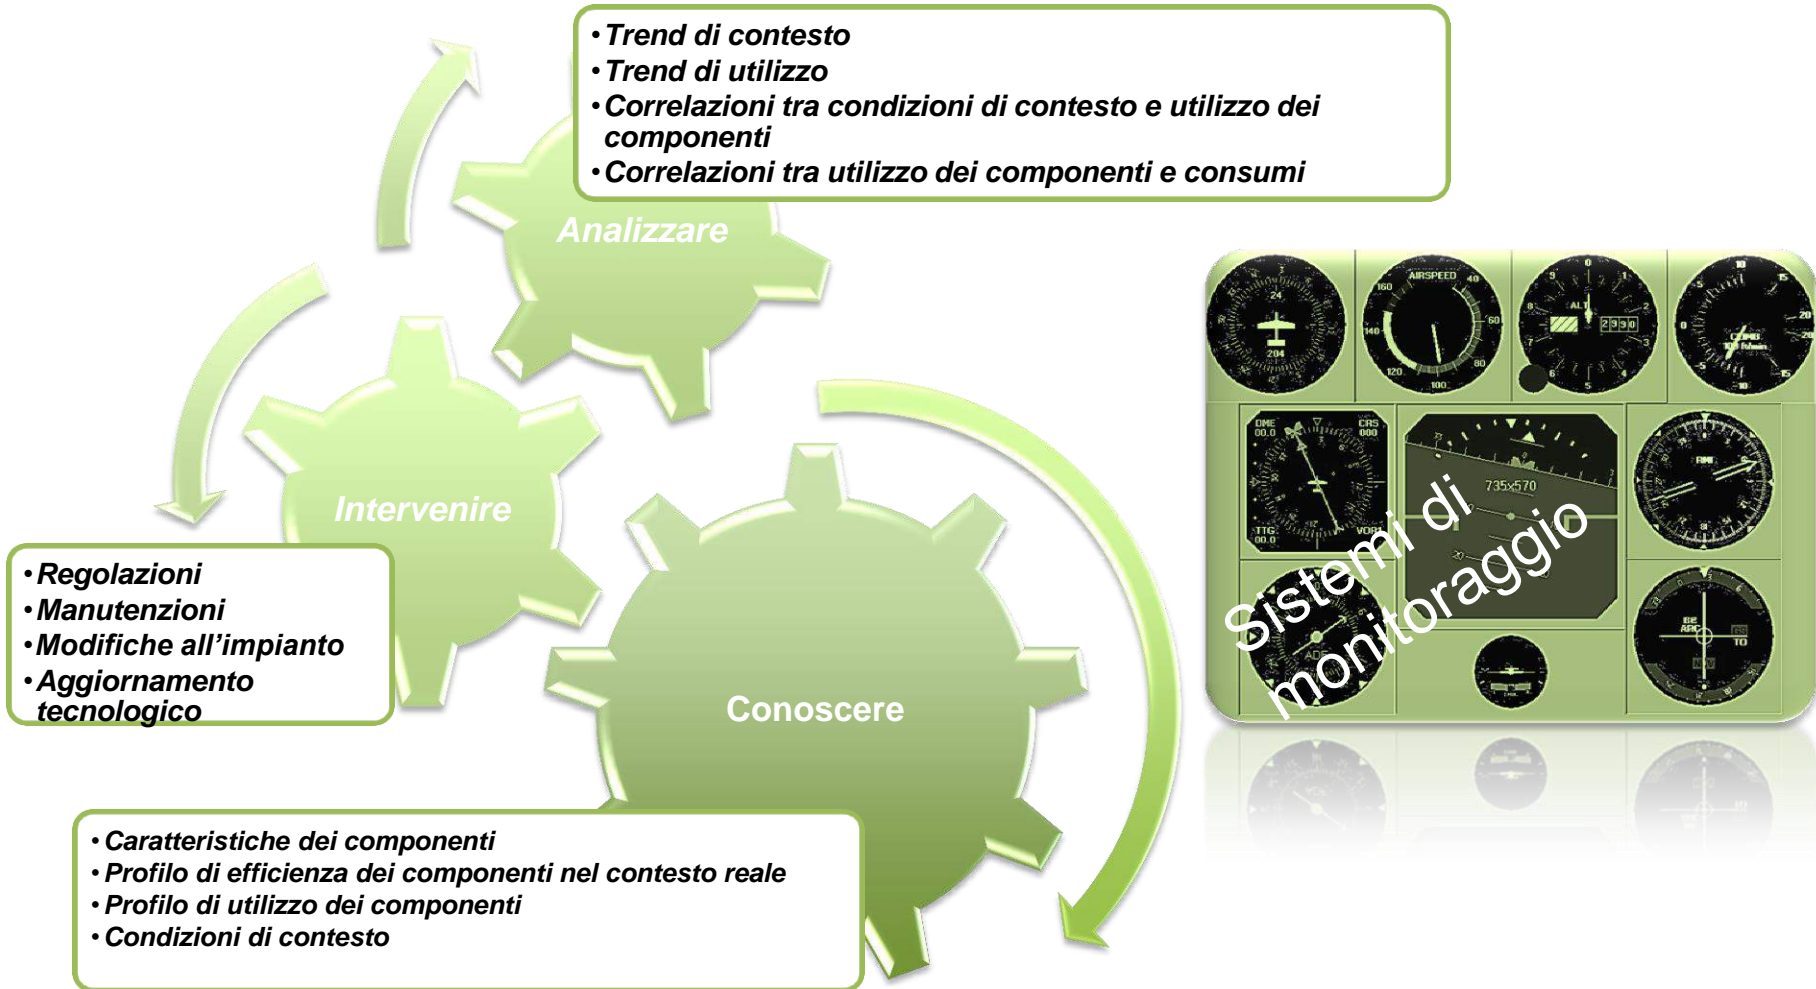

Impianti: sistemi di monitoraggio

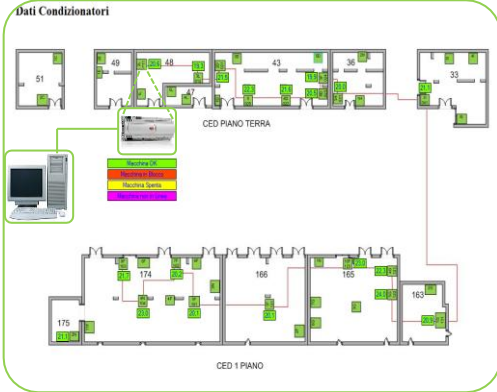

RAK1	RAK2	RAK3	RAK4	RAK5	RAK6	RAK7	RAK8	RAK9	RAK10	RAK11	RAK12
RAK1	RAK2	RAK3	RAK4	RAK5	RAK6	RAK7	RAK8	RAK9	RAK10	RAK11	RAK12
RAK1	RAK2	RAK3	RAK4	RAK5	RAK6	RAK7	RAK8	RAK9	RAK10	RAK11	RAK12
RAK1	RAK2	RAK3	RAK4	RAK5	RAK6	RAK7	RAK8	RAK9	RAK10	RAK11	RAK12

Nome	Descrizione	Stato	Ultimo test	Dispositivo	Ult. aggiornamento	Stato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.26)	Successo	102.108.2.26	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.26)	Successo	102.108.2.43	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.27)	Successo	102.108.2.17	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.27)	Successo	102.108.2.10	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.28)	Successo	102.108.2.12	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.28)	Successo	102.108.2.28	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.32)	Successo	102.108.2.15	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.32)	Successo	102.108.2.17	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.36)	Successo	102.108.2.26	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.36)	Successo	102.108.2.11	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato
Comunicazione interruttori con TransPDU AG22 (082.1.38)	Successo	102.108.2.14	02/08/2010 12:00	APCControl@bruhel.it	20/08/2010 08:04	Collegato

08/08/2010 7:51:50

Connessioni attive

- Monitoraggio 01 OK
- Monitoraggio 02 OK
- Monitoraggio 03 OK
- Monitoraggio 04 OK
- Monitoraggio 05 OK
- Monitoraggio 06 OK
- Monitoraggio 07 OK
- Monitoraggio 08 OK
- Monitoraggio 09 OK
- Monitoraggio 10 OK
- Monitoraggio 11 OK
- Monitoraggio 12 OK

Alerts Temperature


Substanz	Temp	Unit	Stato
08/08/2010 07:42:45	100	001	Temperatura anomala 107.7 - Presenza
08/08/2010 07:42:45	100	001	Temperatura anomala 107.7 - Presenza
08/08/2010 07:42:45	100	009	Temperatura anomala 107.7 - Presenza
08/08/2010 07:42:45	100	002	Temperatura anomala
08/08/2010 07:42:45	100	027	Temperatura anomala 107.7 - Presenza
08/08/2010 07:42:45	100	028	Temperatura anomala 107.7 - Presenza

Controlli Sicurezza

- Stampanti 1: 0/0
- Stampanti 2: 0/0
- Visualizza registrazione
- Visualizza Segnalazioni

Alarme

- Alarme Stop
- Visualizza Alarmi

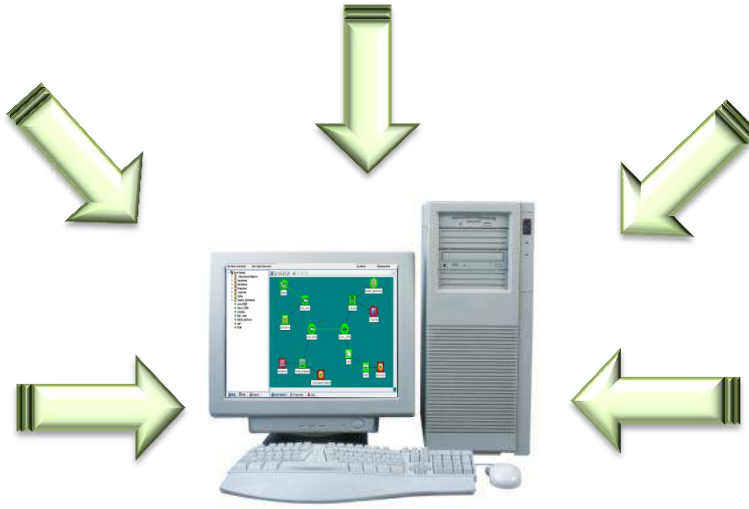

Gestione centralizzata

